

Installation spjæld TBSA

GOLD størrelse 11-32

Montering

1. Kanaltilslutning skal foretages som følger:

a) TBSA 000-031 og 000-040

Spjældet er beregnet til direkte montering på spirokanal. Fastgørelse til kanalsystemet sker med popnitte.

b) TBSA 080-040 og 120-060

Spjældet kan monteres i kanal eller direkte på aggregatet. Fastgørelse af spjældet sker med tætningsliste og styreprofil med PG-tilslutning.

2. Spjældet kan monteres i vandret eller lodret kanal.


3. Spjældet skal monteres, så det er tilgængeligt for udskiftning og eftersyn.

4. Spjældet skal isoleres iht. gældende normer for ventilationskanaler.

Dimensioner

TBSA 000-031, svarer til GOLD størrelse 11, 12


TBSA 000-040, svarer til GOLD størrelse 15



TBSA	A	B
000-031	Ø 315	140
000-040	Ø 400	180

TBSA 080-040, svarer til GOLD størrelse 21, 22

TBSA 120-060, svarer til GOLD størrelse 31, 32

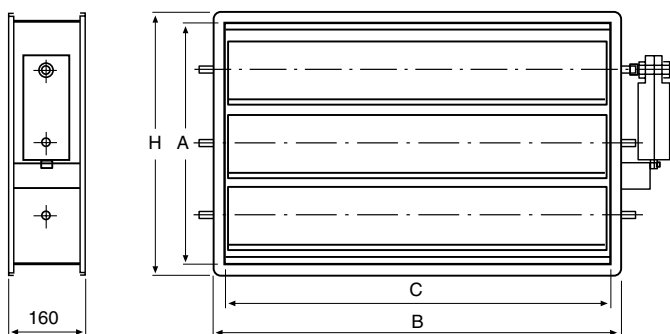

TBSA	A	B	C	H
080-040	400	844	800	444
120-060	600	1244	1200	644

El-tilslutning


Elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

Bemærk, at version A og B har forskellige el-tilkoblinger. Kontroller altid versionsnummeret på GOLD-aggregatets typeskilt før tilkobling.

TBSA med fjederretur

Benyttes som lukkespjæld.


Spjældmotoren har et 0,9 m tilslutningskabel 2 x 0,75 mm².

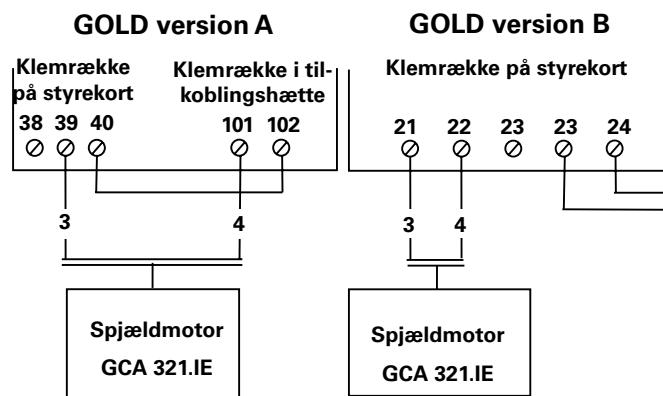

TBSA on/off

Benyttes som lukke- eller forceringsspjæld.

Spjældmotoren har et 1 m langt tilslutningskabel 3 x 0,75 mm².

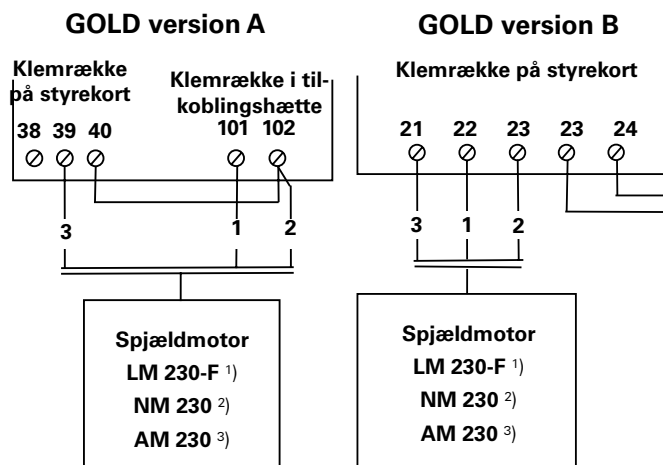

¹⁾ LM 230-F refererer til TBSA 000-031.

²⁾ NM 230 refererer til TBSA 000-040.

³⁾ AM 230 refererer til TBSA 080-040 og 120-060.