

Apparatboks til røgfunktion

Installationsanvisning ELQZ-2-528-1-1, GOLD

1 Generelt

Apparatboksen til røgfunktion består af en kontrolenhed monteret i en boks med gennemsigtigt låg. De nødvendige klemmer til ekstern tilslutning forefindes. Apparatboksen er forsynet med knockout-gennemføringer.

2 Anvendelsesområde

Apparatboksen benyttes sammen med røgdetektor ELQZ-2-428-2. Ved fejlindikering er enheden beregnet til at styre spjæld og stoppe aggregater samt afgive alarm. Tilsluttede spjældindstillingsanordninger skal være beregnet til 230 V forsyningspænding.

3 Montering

Apparatboksen monteres med fire skruer på væggen, på aggregatet eller et andet passende sted.

4 Tekniske data

Forsyningspænding	230 VAC, 50–60 Hz
Effektforbrug (kontrolenhed)	1,8 VA
Indkapslingsklasse	IP 67
Omgivelsestemperatur	0-50 °C
Dimensioner (B x H x D)	175 x 125 x 100mm
Vægt	740 g




5 Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

6 Funktion, kontrolenhed røg

Grøn lysdiode lyser, når enheden er tilsluttet spænding, ved normal drift. Ved kortslutning, svigt eller røgindikering falder relæet, og en rød lysdiode tændes. Ved tilsmudset detektor tændes en gul lysdiode, og relæ for servicealarm sluttet.

Nulstilling af alarm sker med reset-knappen på kontrolenheden. Når kontrolenheden er nulstillet, skal alarmen også nulstilles på GOLD-aggregatets håndholdte terminal.

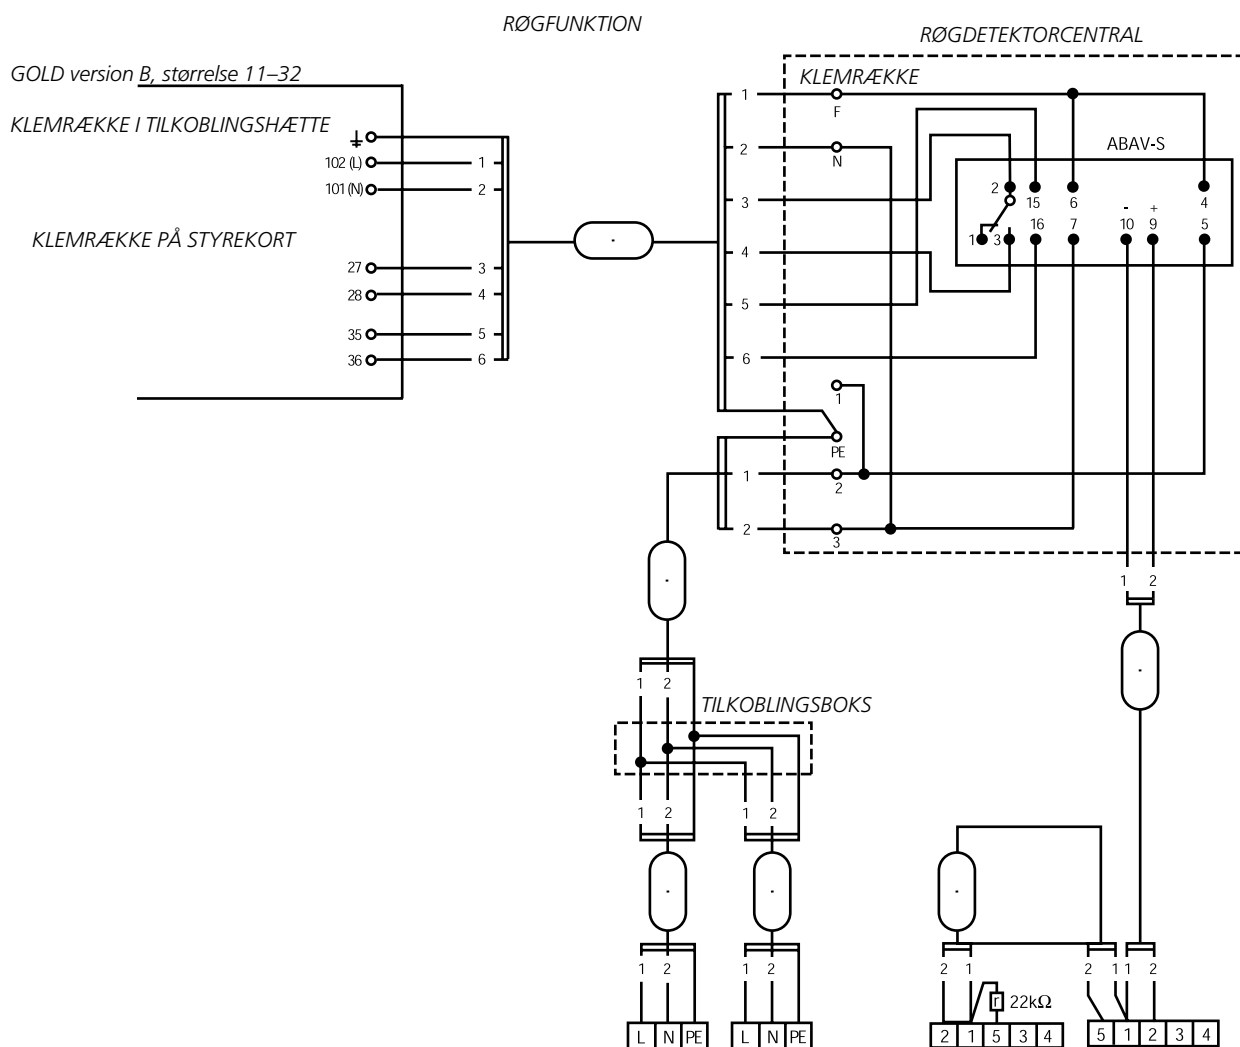

ST2:1
SPJÆLDINDSTILLINGS
ANORDNING

ST2:2
SPJÆLDINDSTILLINGS
ANORDNING

GX7:2
RØGDETEKTOR

GX7:1
RØGDETEKTOR

VED FLERE SPJÆLDINDSTILLINGSANORDNINGER FOR RØG PARALLELKOBLES DISSE I TILKOBLINGSBOKS.

VED FLERE RØGDETEKTORER TILKOBLER DISSE I SERIE (SLUTMODSTAND MONTERES KUN PÅ DEN SIDSTE RØGDETEKTOR)