

Installation, forlængersæt TBLZ-2-13 GOLD, version E/F

1. Generelt

Forlængersæt til bus-kabel er beregnet til brug ved forlængelse af kabel til trykføler eller IQlogic+.

1.1 Beskrivelse

Kabelsættet består af:

1 kabel, 6-polet, 44 meter.

1 bus-kabel, 6-polet, 3 meter, med to modultilslutninger, en til hver ende.

2 tilslutningsbokse, med seks klemmer og modultilslutning.



2. Installation

Tilslut et af bus-kablerne til styreenheden.

Ved forlængelse af kabel til trykføler eller IQlogic+ skal bus-kabel tilsluttes til en af tilslutningerne mærket COM1, COM2 eller COM3 på styreenhed.

Tilslut den anden kabelende i en af tilslutningsboksene. Monter boksen et passende sted.

Træk forlængerkablet, på den mest hensigtsmæssige måde, hen til det ønskede sted for placering af tilslutningsboks 2. Kablet skæres til i en passende længde, og enden afisoleres som den oprindelige ende.


Slut kablets ledere til skrueklemrækkerne i tilslutningsboksene. Lederne skal tilsluttes med samme farve til samme klemmenummer i begge tilslutningsboksene.

Tilslut det andet bus-kabel mellem koblingsboks 2 og enheden (trykføler eller IQlogic+).

3. Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

Enhederne er digitale og kan, afhængigt af installationen, være følsomme over for udefrakommende forstyrrelser. Kablerne må ikke lægges parallelt med og tæt ved et stærkstrømskabel. Hvis et kabel krydser et stærkstrømskabel, bør det ske i en 90° vinkel.

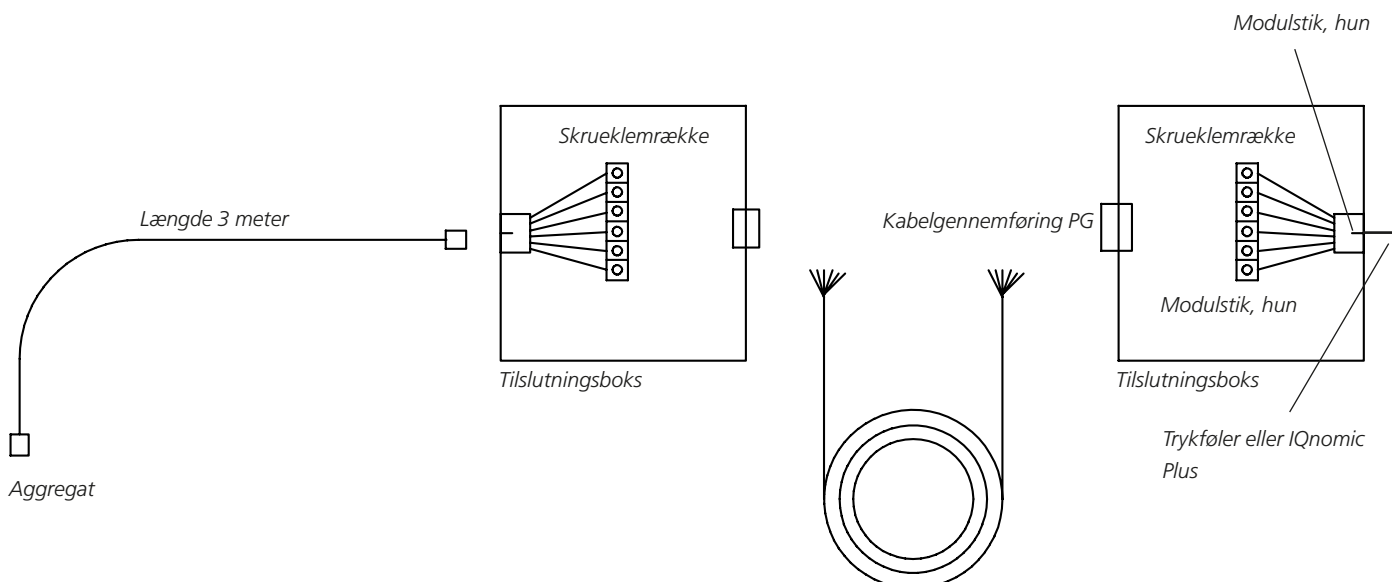

Installation, forlængersæt TBLZ-2-13 COMPACT

1. Generelt

Dette forlængersæt til bus-kabel er beregnet til forlængelse af kabel til håndholdt terminal, trykføler eller IQnomic Plus.

1.1 Beskrivelse

Kabelsættet består af:

1 kabel, 6-polet, 44 meter.

1 bus-kabel, 6-polet, 3 meter, med to modultilslutninger, en til hver ende.

2 tilslutningsbokse, med seks klemmer og modultilslutning.



2. Installation

Tilslut et af bus-kablerne til styreenheden.

Ved forlængelse af kabel til håndholdt terminal skal bus-kablet sluttes til tilslutningen mærket HMI på styreenheden.

Ved forlængelse af kabel til trykføler eller IQnomic Plus skal bus-kablet sluttes til en af tilslutningerne mærket Internal EIA-485 på styreenheden.

Tilslut den anden kabelende i en af tilslutningsboksene. Monter boksen et passende sted.

Træk forlængerkablet, på den mest hensigtsmæssige måde, hen til det ønskede sted for placering af tilslutningsboks 2. Kablet skæres til i en passende længde, og enden afisoleres som den oprindelige ende.

Slut kablets ledere til skrueteklemrækkerne i tilslutningsboksene. Lederne skal tilsluttes med samme farve til samme klemmenummer i begge tilslutningsboksene.

Tilslut det andet bus-kabel mellem tilslutningsboks 2 og enheden (håndholdt terminal, trykføler eller IQnomic Plus).

3. Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

Enhederne er digitale og kan, afhængigt af installationen, være følsomme over for udefrakommende forstyrrelser. Kablerne må ikke lægges parallelt med og tæt ved et stærkstrømskabel. Hvis et kabel krydser et stærkstrømskabel, bør det ske i en 90° vinkel.

