

Installationsanvisning

Temperaturføler, TBLZ-1-30

GOLD

1. Generelt

Følersættet består af en føler og en tilkoblingsboks for overgang fra modulkontakt til skrueklemme.

2. Anvendelsesområde

Temperaturføleren er beregnet til brug til funktionerne Xzone og forvarme.

3. Montering

Føleren monteres i kanal og sluttes med modulkontakten til den medfølgende tilkoblingsboks.

Fra tilkoblingsboksen føres kablet til aggregatets tilkoblingsklemmer.



4. Tekniske data

Kapslingsklasse IP 34


Måleområde $-55\text{ °C} \rightarrow +125\text{ °C}$

5. Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

Temperaturføleren er digital og kan, afhængigt af installationen, være følsom for udefrakommende forstyrrelser.

Kablet til føleren må ikke lægges parallelt med og tæt ved et stærkstrømskabel. Hvis følerkablet krydser et stærkstrømskabel, bør det ske i en 90° vinkel.

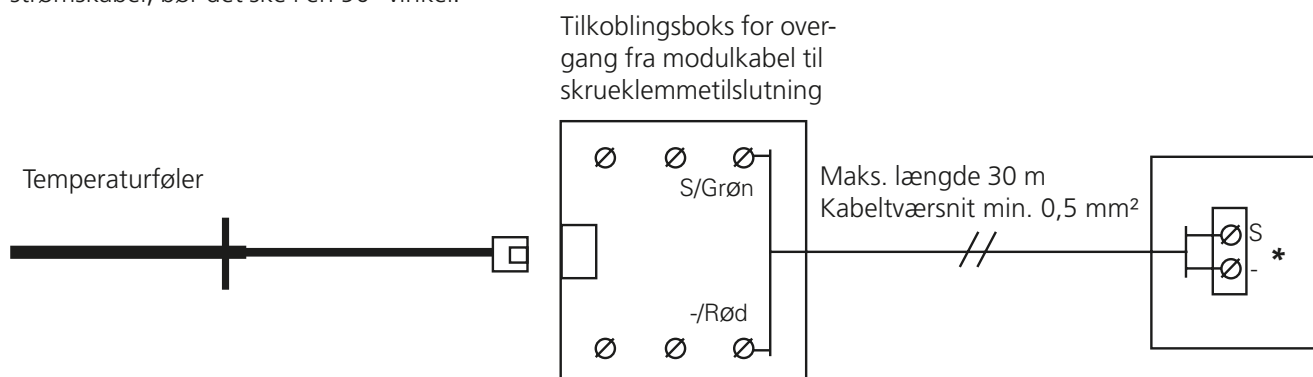

Digitale temperaturfølere kræver korrekt polaritet ved tilslutning.

Version E/F

* Tilslutning for forskellige applikationer

1. Temperaturføler, Xzone:

Se separat vejledning til TBLZ-2-50

2. Temperaturføler, forvarmeplade:

Se separat vejledning til TBIQ eller funktionsvejledningen

Forvarme.