

Asennus, luukunpidin TBLZ-1-10-09 GOLD/SILVER C, koot 04-08

1. Käyttökohteet


Ylemmän tarkastusluukun pidin pystyasentoon asennettuihin GOLD-ilmankäsittelykoneisiin, koot 04-08. Sarja sisältää 2 luukunpidintä, jotka asennetaan pareittain.

2. Toiminto

Mekaaninen pidin, jossa automaattinen salpa 10 eri avautumiskulmalle.

Salpa vapautuu automaattisesti, kun luukku avataan kokonaan.

Luukku pitää sulkea kokonaan, jotta salpatoiminto aktivoituisi. Luukku voidaan laskea askel kerrallaan painamalla salvat sisään käsin.

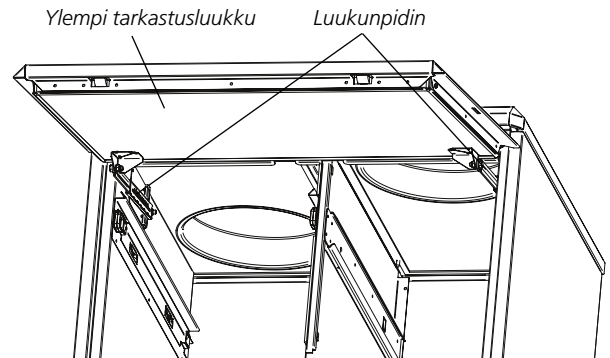

3. Asennus

Irrota ylempi tarkastusluukku.

Asenna sisempi kiinnityspeltti kuvan 1 mukaan. Merkitse 6 reikää koneen sisäpuolelle käyttämällä sisempää kiinnityspelttiä mallina ja poraa reiät 4 mm popniiteille. Asenna M8x20 ruuvi sisempään kiinnityspelttiin kuvan 3 mukaan. Kiinnitä sisempi kiinnityspeltti popniiteillä.


Asenna ulompi kiinnityspeltti kuvan 2 mukaan. Merkitse 6 reikää tarkastusluukkuun käyttämällä ulompaa kiinnityspelttiä mallina ja poraa reiät 4 mm popniiteille. Kiinnitä ulompi kiinnityspeltti popniiteillä.

Asenna luukunpidin sisempään kiinnityspelttiin kuvan 3 mukaisesti, kiristä mutterit käsin.


Asenna tarkastusluukku koneeseen, liitä luukunpitimen varsi ulompaan kiinnityspelttiin kuvan 3 mukaisesti, kiristä mutterit käsin.

Tarkasta toiminta. Luukunpitimen pitää toimia kevyesti ilman välystä. Kiristä tai löysää muttereita tarvittaessa.

Kuva 1

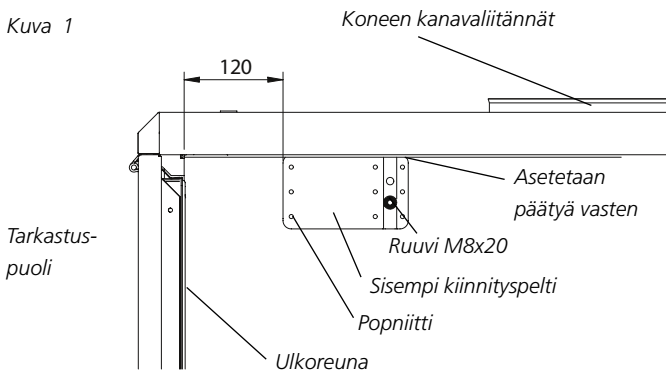

Kuva 2

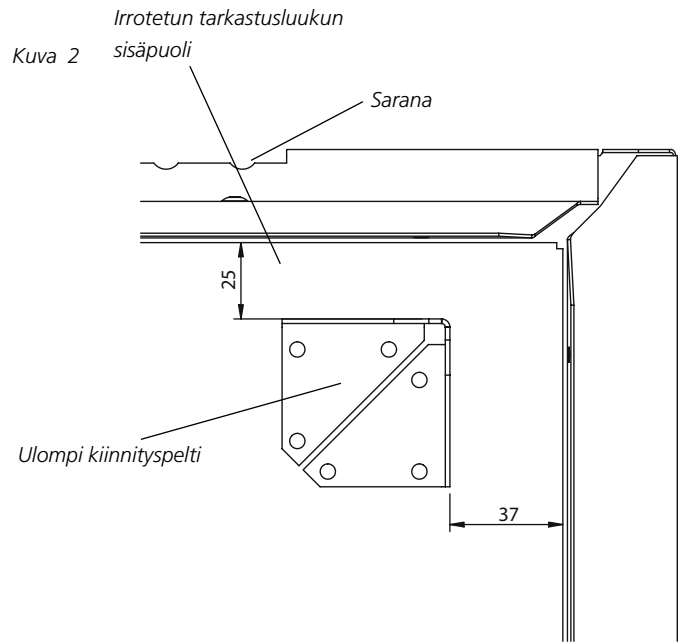

Kuva 3

