

Монтаж крышкодержателя TBLZ-1-10-07 COMPACT Unit 02-03

1. Область применения

Держатель применяется для верхней инспекционной крышки к агрегату COMPACT Unit, монтируемому вертикально. В комплект входят 2 крышкодержателя для парного монтажа.

2. Функции

Держатель - механический с автоматическим стопором/фиксатором для 10 различных положений открытой крышки.

При полностью открытой крышке стопор автоматически разъединяется. Чтобы возобновить функцию стопора, нужно закрыть крышку полностью. Придавливая стопор вручную, можно прикрывать крышку каждый раз на одно деление.



3. Монтаж

Демонтировать верхнюю инспекционную крышку.

Разместить внутреннюю крепежную пластину согласно рис. 1 и, используя ее как шаблон, отметить на внутренней стороне агрегата 6 отверстий и затем просверлить их для 4 мм глухих заклепок. Вставить винт M8x20 во внутреннюю крепежную пластину согласно рис. 3. Закрепить глухими заклепками внутреннюю крепежную пластину.

Разместить наружную крепежную пластину согласно рис. 2 и, используя ее как шаблон, отметить на внутренней стороне инспекционной крышки агрегата 6 отверстий и затем просверлить их для 4 мм глухих заклепок. Закрепить глухими заклепками наружную крепежную пластину.

Монтировать рычаг крышкодержателя к внутренней крепежной пластине согласно рис. 3, затянуть гайку вручную.

Монтировать инспекционную крышку к агрегату, соединить рычаг держателя с наружной крепежной пластиной согласно рис. 3, затянуть гайку вручную.

Проверить функционирование. Держатель должен двигаться легко, но прилегать плотно. При необходимости затянуть или ослабить гайки.

Рис. 1

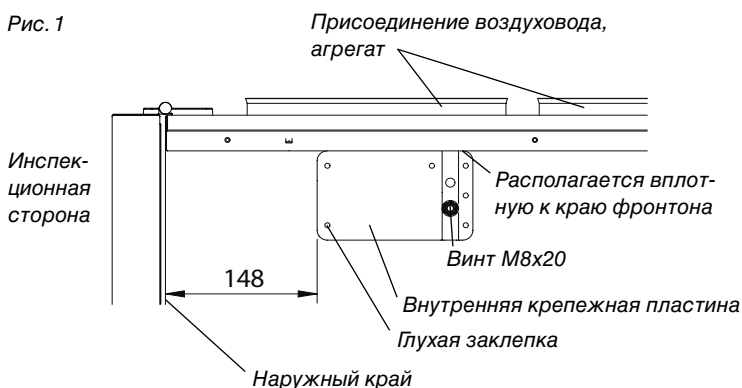


Рис. 2

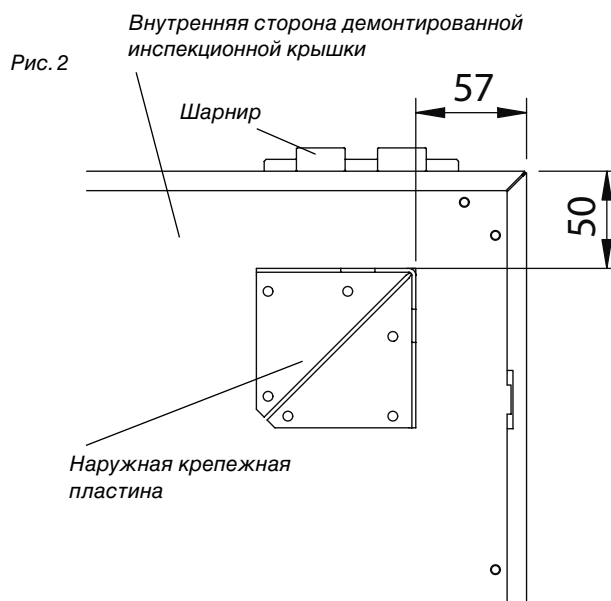


Рис. 3

