

Installation Deckenverkleidung TBHA/TBHB/TBHC GOLD/SILVER C/COMPACT

1. Allgemeines

Die Hauben entsprechen der Umweltklasse C4 und werden aus Aluzink-Stahlblech mit einer schwarzen Außenschicht aus Plastisol hergestellt.

Die Dachdurchführung ist aus warmverzinntem Stahlblech hergestellt. Innen ist er mit einer 50 mm starken Isolierung der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit einer Deckschicht aus dafür zulässigem synthetischem Gewebe versehen.

Außenlufthaube TBHA

Für den Eintritt von Außenluft. Die Konstruktion verhindert den Eintritt von Schnee und Wasser. Die Haube ist klappbar und hat an beiden Seiten Eintrittsöffnungen mit einem Drahtgitter. Für GOLD/SILVER C Größe 04-40 und COMPACT Größe 02-03.

Fortlufthaube TBHB

Vorgesehen zur Abführung der Fortluft. Die Haube ist klappbar und mit einer effektiven Luftleiteneinrichtung ausgestattet, die die Fortluft auf eine hohe Austrittsgeschwindigkeit beschleunigt und sie nach oben richtet. Die Luftleiteneinrichtung ist an beiden Längsseiten abgerundet, um so einen möglichst niedrigen Druckabfall zu erreichen. Die Haube verfügt über eine effektive Entwässerung. Für GOLD/SILVER C Größe 04-40 und COMPACT Größe 02-03.

Kombihaube TBHC

TBHC ist eine Kombination aus Außenlufthaube TBHA und Fortlufthaube TBHB und nur für GOLD/SILVER C Größe 04-12 und COMPACT Größe 02-03 erhältlich.

2. Installation

Demontieren Sie die Befestigungswinkel, mit denen die Dachdurchführung/Deckenverkleidung an der Holzpalette befestigt ist. Die demontierten Befestigungswinkel werden nicht entsorgt, sie sind bei der Installation zu verwenden.

Die mitgelieferten Hubösen können verwendet werden, siehe Skizze für ihren Montageplatz.



Befestigen Sie die mitgelieferte Dichtungsleiste an der Unterseite der Dachdurchführung. Montieren Sie den Kanalanschluss an der Unterseite der Dachdurchführung mit selbstbohrenden Schrauben. Siehe Abbildung.

Passen Sie die Position/Neigung der Befestigungswinkel entsprechend der Dachneigung an, sodass die Dachverkleidung/Dachdurchführung im Lot liegt. Montieren Sie die Befestigungswinkel an der Dachdurchführung mit selbstbohrenden Schrauben.

Die Befestigungswinkel werden am Dach befestigt und das Dach wird abgedichtet. Dies ist von einem Fachmann auszuführen und die Vorgangsweise ist abhängig von der Dachart.

Hauben für GOLD/SILVER C Größe 04-12 und COMPACT Größe 02-03 haben runde Kanalanschlüsse mit einer zugelassenen Gummilippendichtung für die Verbindung von Spirorohren. Hauben für GOLD/SILVER C Größe 14-40 haben rechteckige Kanalanschlüsse für Führungsschienenverbindungen.

In Wind ausgesetzten Lagen muss die Haube mithilfe von Seilen verstrebt werden.

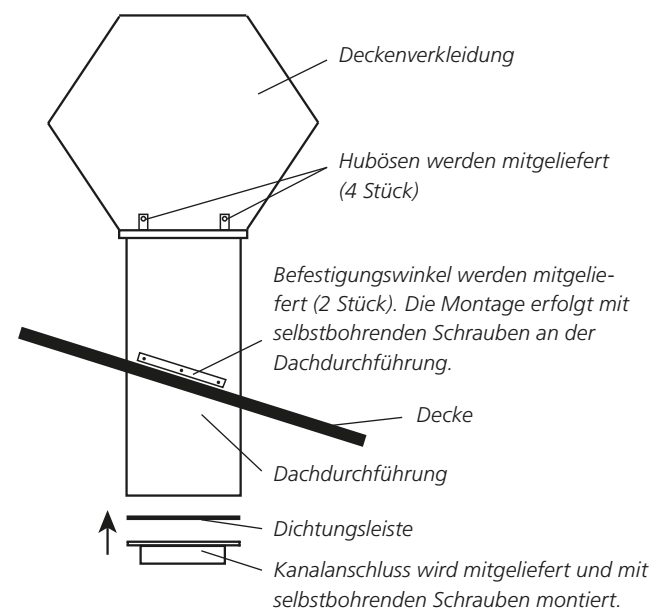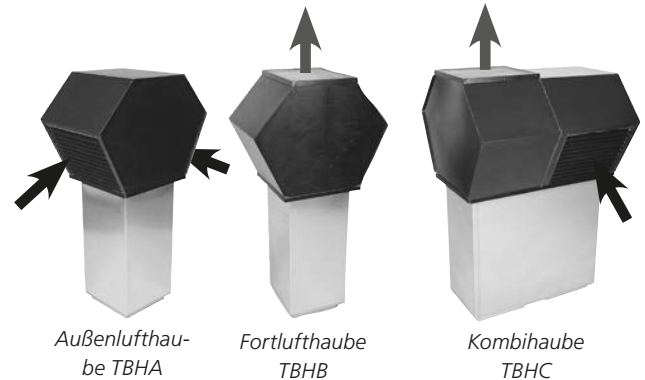

3. Wartung

Kontrollieren Sie mindestens einmal pro Jahr, ob eine Reinigung erforderlich ist.

