

# Монтаж секции постфильтра TCFB/TCFBS GOLD/SILVER C

## 1. Общие сведения

Секция постфильтра TCFB/TCFBS используется для дополнительной очистки приточного воздуха и монтируется после агрегата.

Карманный фильтр класса F7 или F9.

GOLD:

Смонтированный датчик давления поставляется стандартно. Считывание актуального перепада давления на фильтре и изменение уставок границ тревог выполняется в ручном терминале GOLD.



## 2. Обслуживание

Фильтр должен быть заменен, когда сработала тревога фильтра.

Обращайтесь к представителю Swegon в Вашей стране для заказа нового фильтра, указывая типоразмер агрегата GOLD.

### Демонтаж фильтра

Вытянуть ручки (A) на нижнем и верхнем краях крепления фильтра так, чтобы замки открылись. Вытянуть фильтр. См. рис.

Рекомендуется произвести чистку секции, пока фильтр отсутствует.


### Монтаж нового фильтра

Вставить фильтр в раму-держатель. Расправить карманы так, чтобы они не застряли, не согнулись и не повредились.

Вставить раму фильтра как можно глубже в секцию, легко нажимая на нее. Нажать и защелкнуть ручки (A) на нижнем и верхнем краях рамы фильтра.

GOLD:

Выполнить калибровку фильтра.

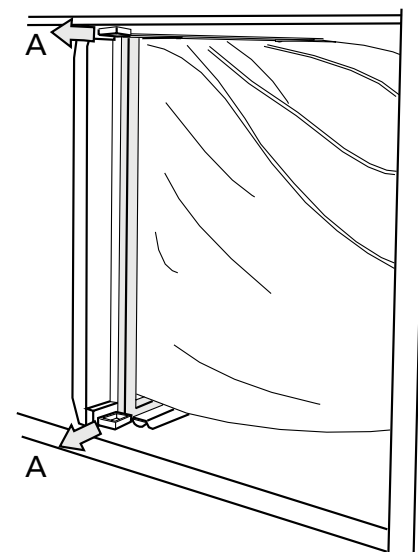

## 3. Монтаж

Для монтажа постфильтра в систему воздуховодов см. специальную инструкцию "Монтаж принадлежностей - воздуховод".

## 4. Электроподключения

GOLD:

Датчик давления подключается к свободному COM6-COM11 bus-контакту на плате автоматики агрегата с помощью прилагаемого кабеля.

Проверить, чтобы переключатель функций датчика давления был в положении А.