

Инструкция по монтажу

Секция вентилятора TCIA-xxxx


GOLD/SILVER C 04-08

1. Общие сведения

TCIA-xxxx - секция вытяжного вентилятора для дымоудаления с GOLD/SILVER C RX/PX, типоразмеры 04-08.

Секция TCIA-xxxx применяется при необходимости пропустить отработанный воздух мимо утилизатора тепла и фильтра, например, как часть системы дымоудаления, см. пример ниже.

GOLD RX

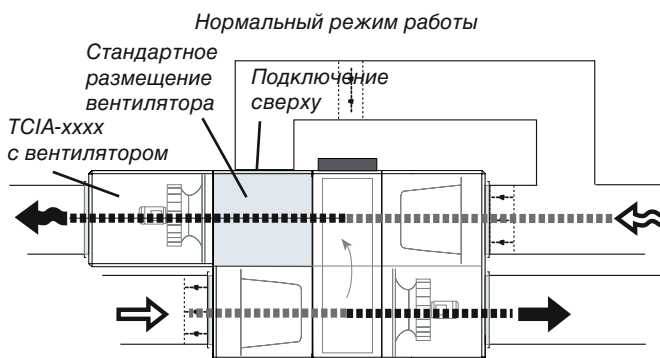

Решение для дымоудаления (сверху) для GOLD RX 04-08.

Секция вентилятора TCIA-xxxx поставляется как отдельная секция агрегата.

Вытяжной вентилятор монтируется на заводе в секцию TCIA-xxx вместо стандартного размещения в агрегате.

Отверстие для подключения сверху в стандартную секцию вентилятора выполняется на заводе.

В зависимости от применения требуются дополнительные заслонки.

Для управления необходимо использовать блок управления и мониторинга TRITON или аналог.


2. Монтаж

1. Секция вентилятора монтируется к агрегату, см. пример выше. Для монтажа секции в систему воздуховодов см. специальную инструкцию "Монтаж принадлежностей - воздуховод".

2. GOLD: подключить вытяжной вентилятор прилагаемым удлинительным кабелем в соответствующие быстроразъемные соединения.

3. GOLD: демонтировать существующий кабель коммуникации датчика давления и платы автоматики и заменить прилагаемым кабелем большей длины (для определенных типоразмеров достаточно длины существующего кабеля).

GOLD PX

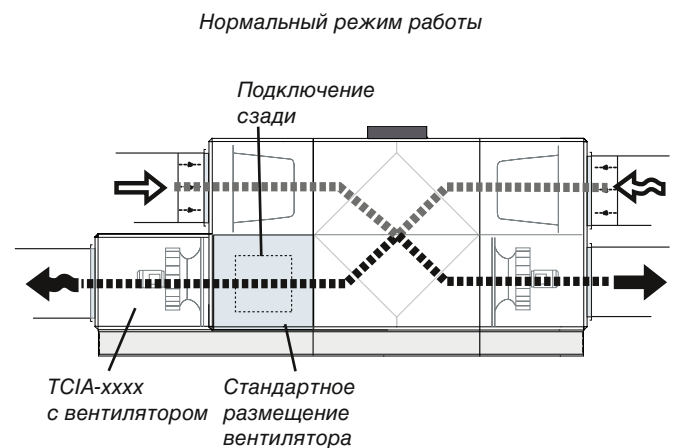

Решение для дымоудаления (сзади) для GOLD PX 04-08.

Секция вентилятора TCIA-xxxx поставляется как отдельная секция агрегата.

Вытяжной вентилятор монтируется на заводе в секцию TCIA-xxx вместо стандартного размещения в агрегате.

Отверстие для подключения сзади в стандартную секцию вентилятора выполняется на заводе.

В зависимости от применения требуются дополнительные заслонки.

Для управления необходимо использовать блок управления и мониторинга TRITON или аналог.

