


Монтаж секции реверсирования TCRS GOLD/SILVER C PX типоразмер 011-040

1. Общие сведения

Секция реверсирования применяется, когда вытяжной и/или приточный вентилятор должен быть сверху. Это может быть необходимо для сокращения места или при замене старого агрегата с вентилятором сверху на новый.

Можно также использовать секцию реверсирования для подключения обводного воздуховода дымоудаления.

Секция реверсирования предназначена для агрегатов GOLD/SILVER C PX типоразмеров 011-040. Секция реверсирования предназначена для агрегатов GOLD/SILVER C PX типоразмеров 004-008 в раздельном исполнении.

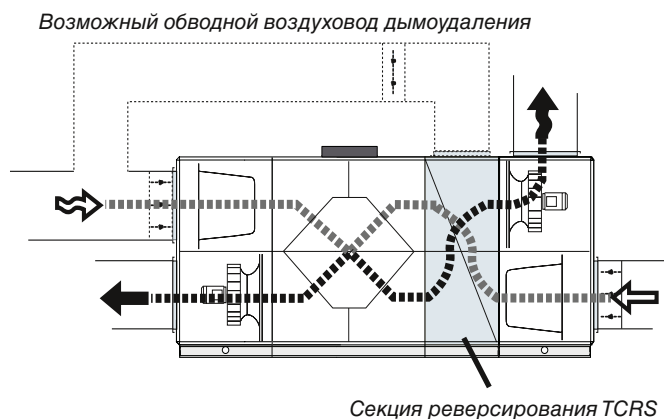

2. Монтаж

1. Секция реверсирования устанавливается между секцией утилизатора и секцией, включающей в себя вентилятор ПВ и фильтр ОВ, или секцией, включающей в себя вентилятор ОВ, и фильтр НВ. Смотрите пример выше.

Секция реверсирования всегда поставляется смонтированной с какой-либо секцией агрегата. При необходимости разборки/сборки секции реверсирования смотрите Инструкцию по монтажу GOLD/SILVER C.

2. GOLD: Прилагаемый удлинительный кабель электропитания вентилятора ОВ монтируется в соответствующие быстродействующие разъемы.

3. GOLD: Существующий кабель коммуникации датчика давления и платы автоматики демонтируется и заменяется прилагаемым кабелем большей длины (для определенных типоразмеров достаточно длины существующего кабеля).

