



GOLD SD 11 effektvariant 2,
12 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2
Med styrenhet/With control unit

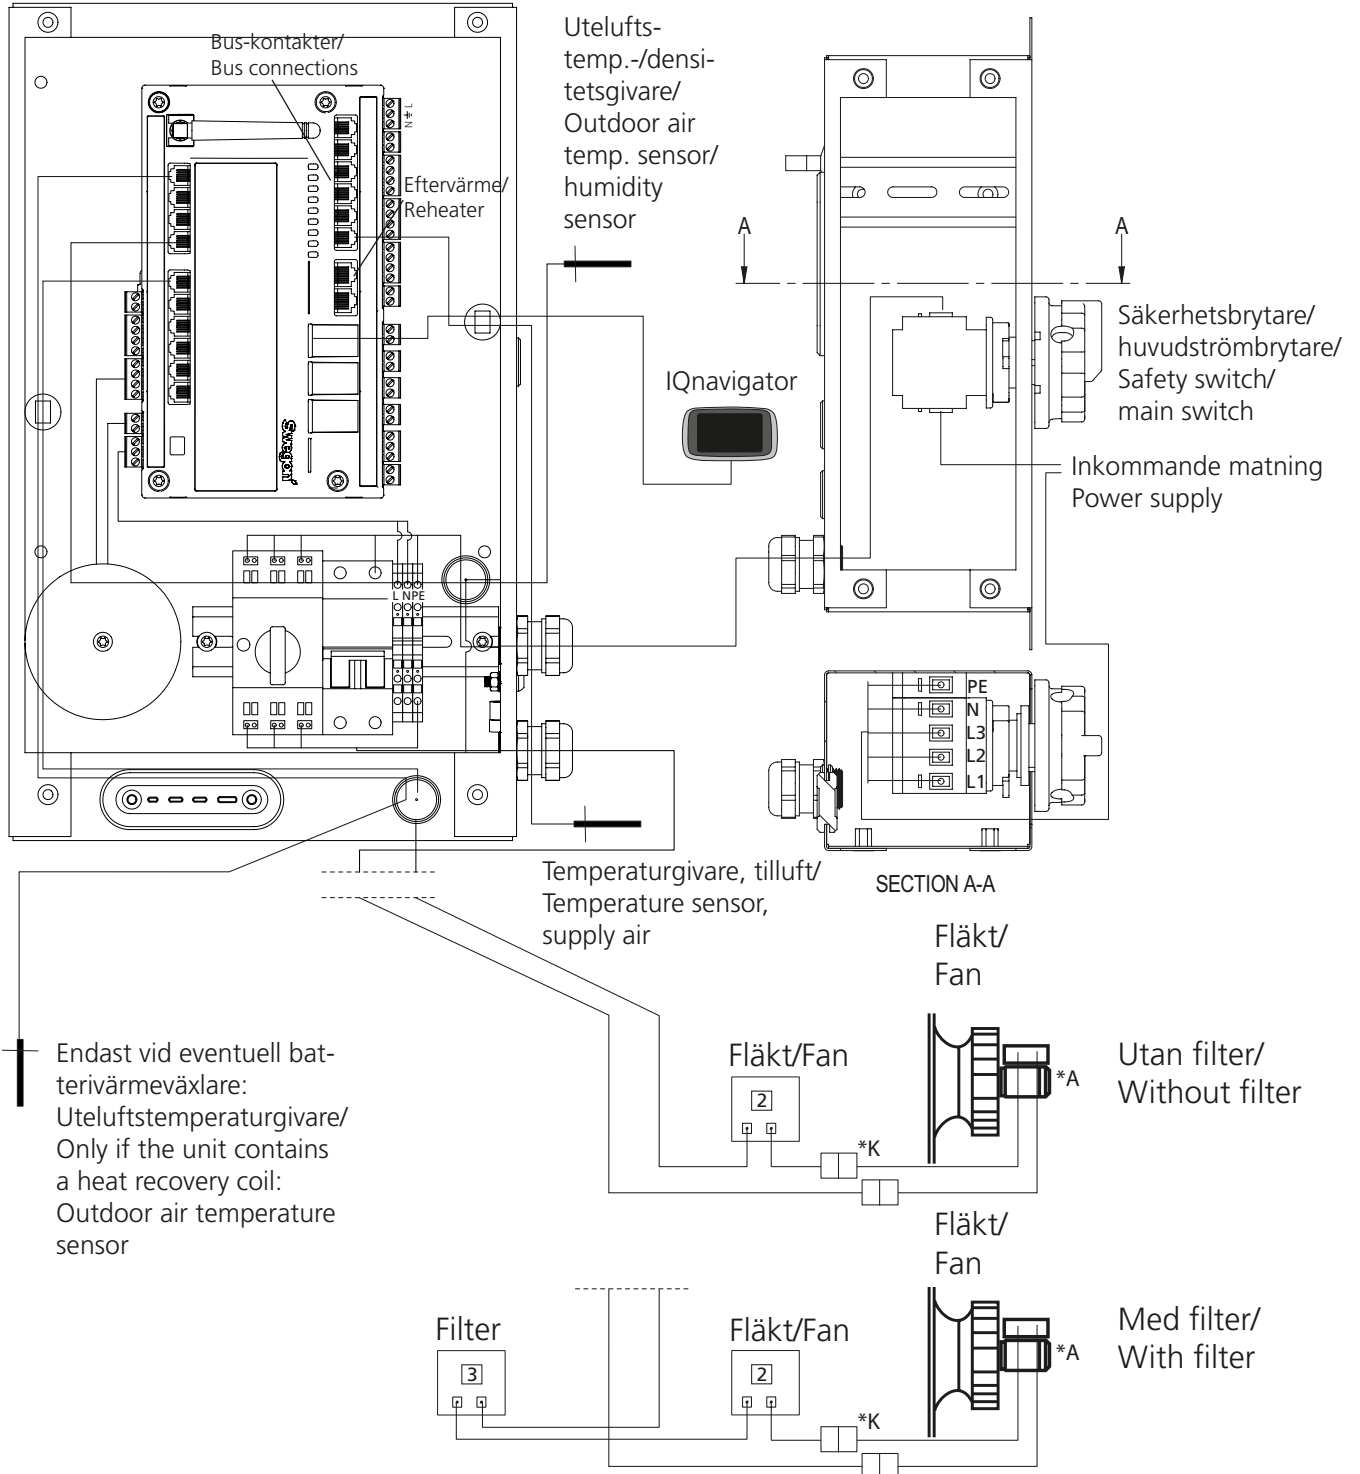

Endast vid eventuell batterivärmeväxlare:
Utluftstemperturgivare/
Only if the unit contains
a heat recovery coil:
Outdoor air temperature
sensor


GOLD SD 11 effektvariant 2, 12 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2 Utän styrenhet/Without control unit

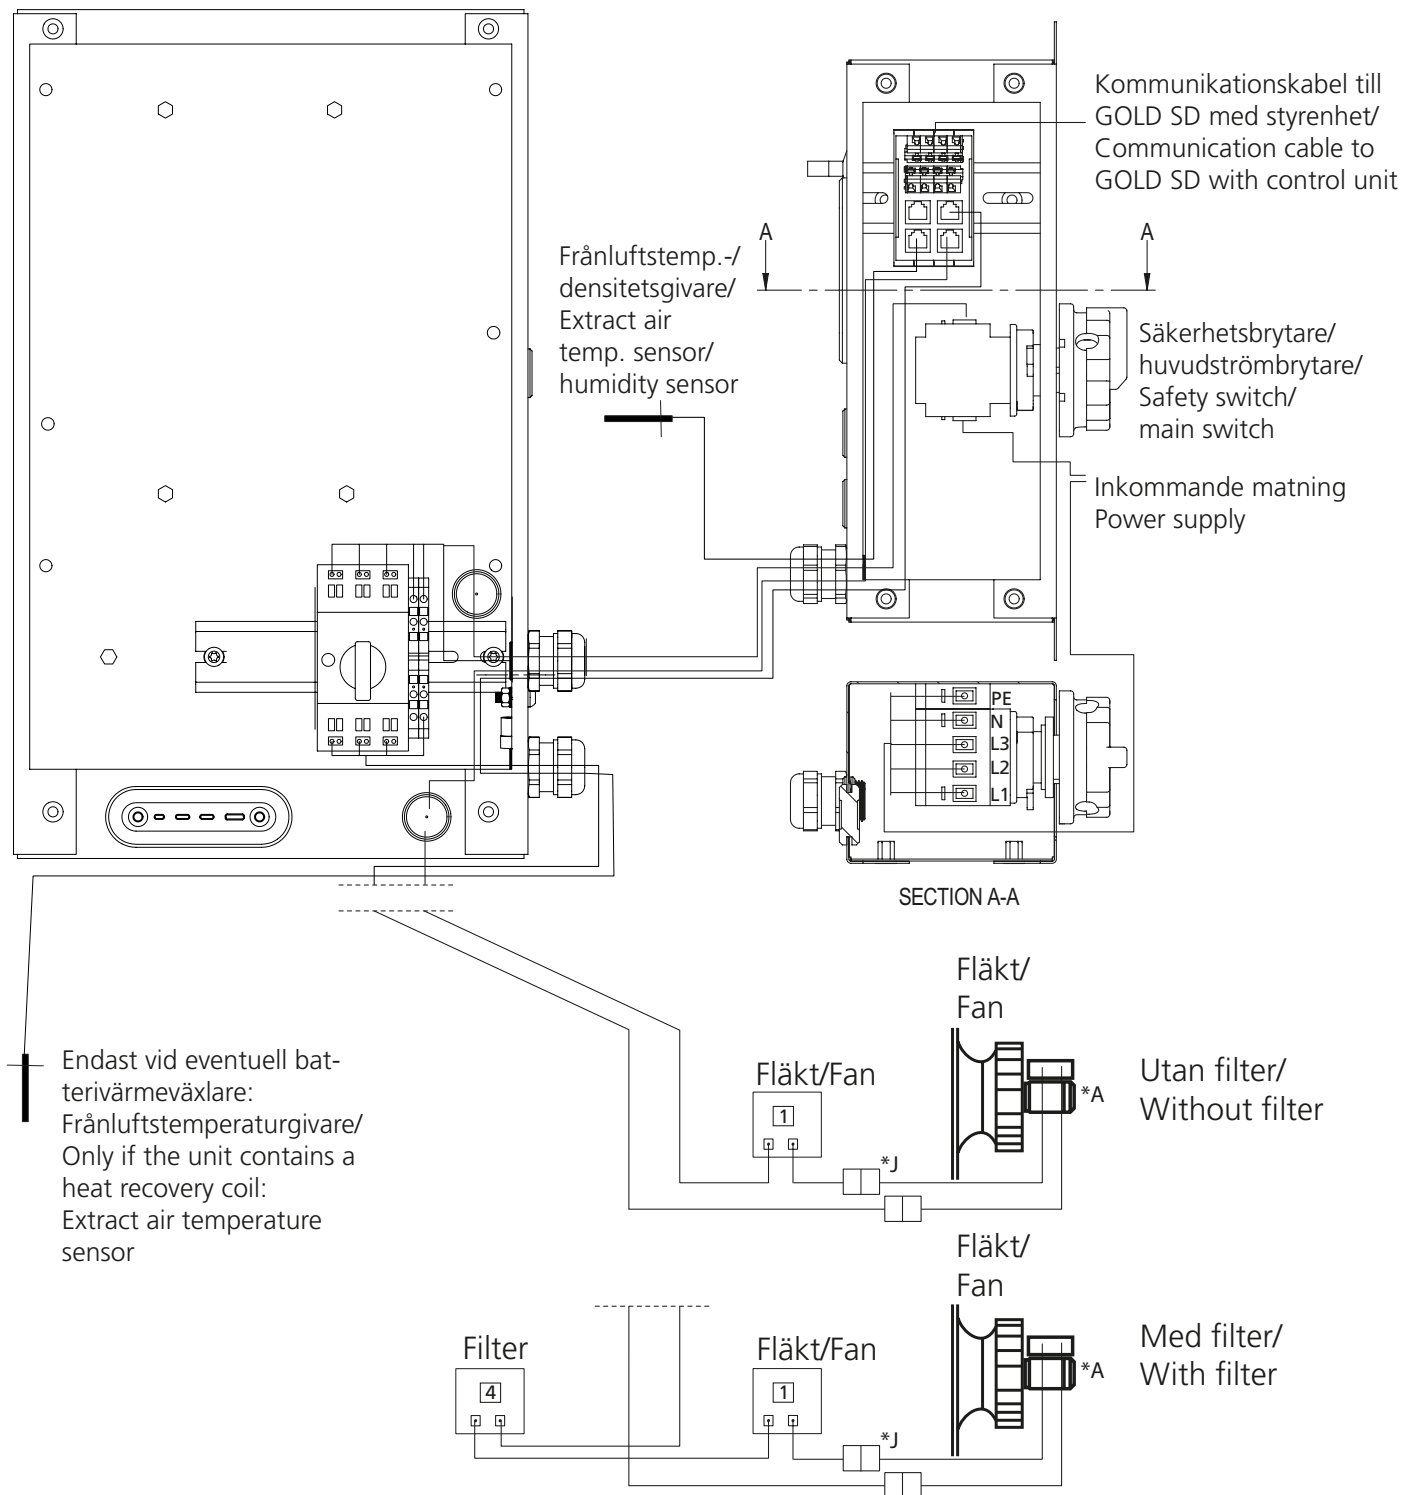


GOLD SD 11 effektvariant 2,
12 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

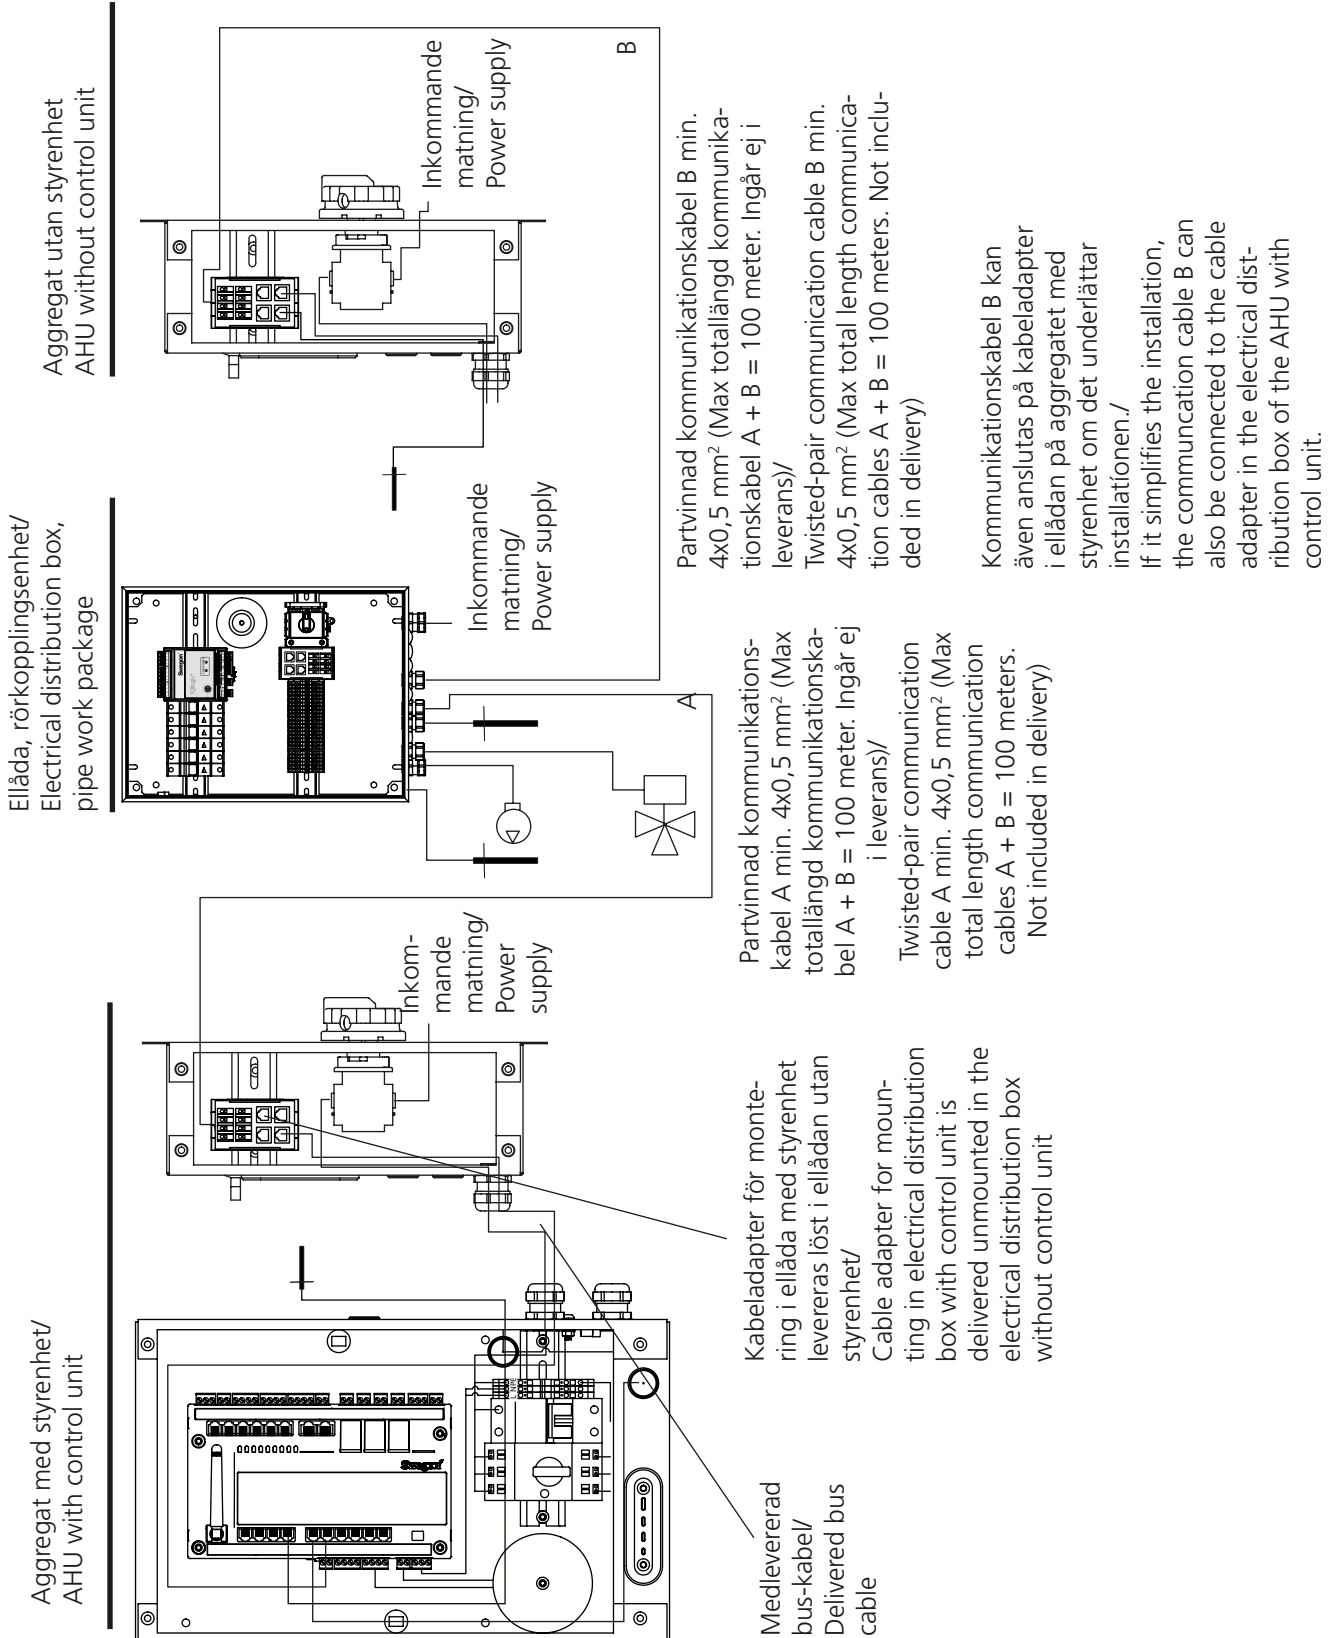

A:

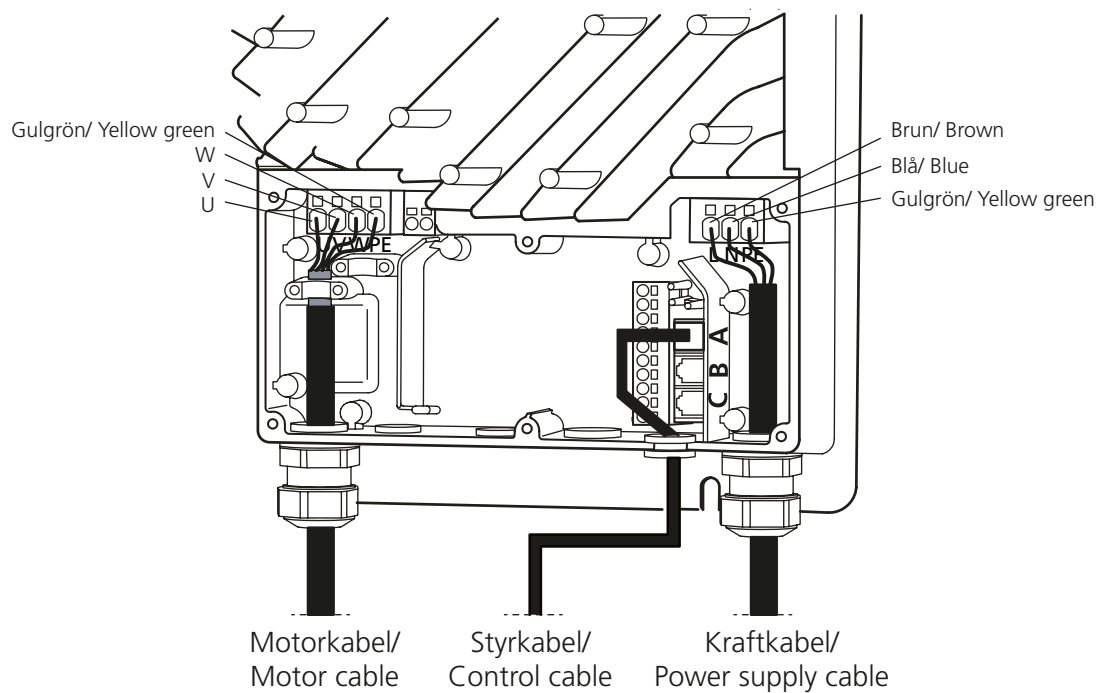

J: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

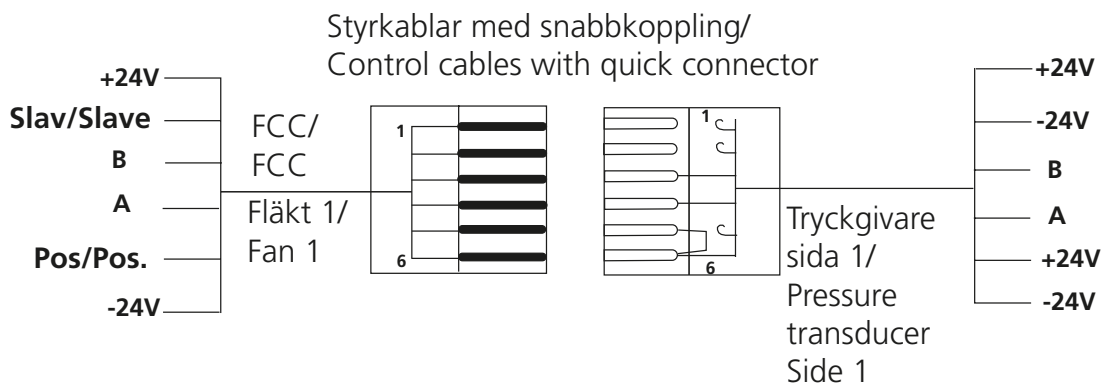

K: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

