

# Installation af overgangsstik modul/klemme TBLZ-1-55 SILVER C/COMPACT

## 1. Generelt

Overgangsstikket indeholder en 8-polet modultilslutning, internt forbundet til 8 skrueforbindelser.

## 2. Anvendelsesområde

Overgangsstikket bruges til SILVER C, sammen med en elektrisk varmeplade af typen Swegon standard med styrekabel, for videre tilslutning til ekstern styring eller til funktion forvarme (COMPACT Unit/Top/LP).

## 3. Funktion

Modultilslutningens kontaktfjedre er forbundne med den pågældende tilslutningsskrue til eksternt kabel.

### SILVER C:

Overgangsstikket forbinder modultilslutning på kablet fra elektrisk varmeplade med aktuelle ledere til tilslutning til ekstern styring.

### COMPACT Unit/Top/LP:

Overgangsstikket forbinder modultilslutning på kablet fra elektrisk varmeplade med aktuelle ledere til tilslutning på IQnomic Plus-modulet.

## 4. Montering

Overgangsstikket monteres på et passende sted. Brug de medfølgende skruer eller den medfølgende plade med dobbelklæbende tape.

Hvis der kræves højere tæthedsklasse, skal overgangsstikket placeres i tilslutningsboks TBLZ-1-61, se billede. Kabler trækkes gennem forskruninger. Forskruninger spændes, så de slutter tæt rundt om kabler.

Bemærk! Tilslutningsboksen skal placeres stående med forskruningerne nedad!

## 5. Tekniske data


### 5.1 Overgangsstik

Kapslingsklasse	IP 20
Farve	Beige
Materiale	Termoplast.
Mål:	52x58x22 mm

Opfylder RoHS-direktivet.

### 5.2 Eventuel tilslutningsboks TBLZ-1-61


Kapslingsklasse	IP 54
Farve	Grå
Materiale	Glasfiberforstærket polypropylen
Mål:	85x85x51 mm

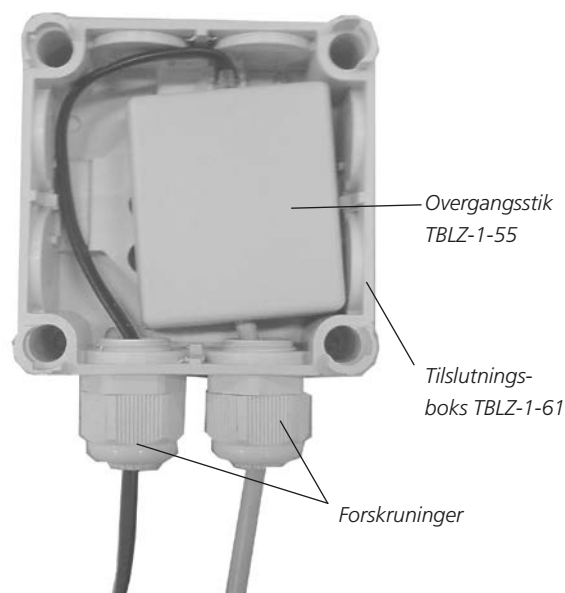

## 6. Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til gældende forskrifter.

### 6.1 SILVER C

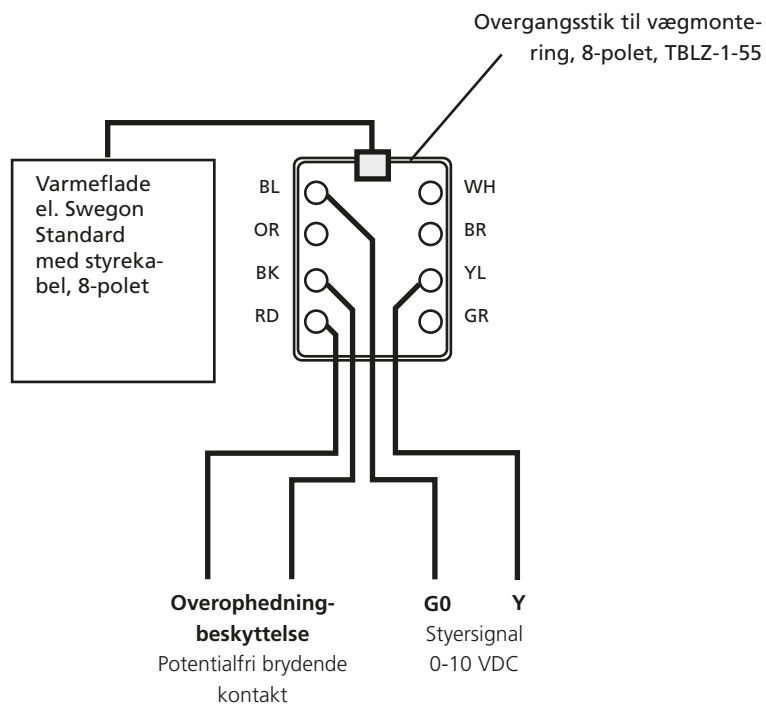

## 6.2 COMPACT Unit/Top/LP

