

Installation övergångsdon modular/plint TBLZ-1-55 SILVER C/COMPACT

1. Allmänt

Övergångsdonet innehåller en 8-polig modularanslutning, internt förbunden till 8 st. skruvanslutningar.

2. Användningsområde

Övergångsdonet används till SILVER C, tillsammans med elektrisk luftvärmare av typ Swegon standard med styrkabel, för vidare koppling till extern styrning, eller till funktion förvärme (COMPACT Unit/Top/LP).

3. Funktion

Modularanslutningens kontaktfjädrar är förbundna till respektive anslutningskruv för extern kabel.

SILVER C:

Övergångsdonet förbinder modularanslutning på kabel från elektrisk luftvärmare med aktuella ledare för anslutning till extern styrning.

COMPACT Unit/Top/LP:

Övergångsdonet förbinder modularanslutning på kabel från elektrisk luftvärmare med aktuella ledare för anslutning på IQnomic Plus-modulen.

4. Montering

Övergångsdonet monteras på lämplig plats. Använd medlevererade skruvar eller medlevererad platta med dubbelhäftande tejp.

Om högre täthetsklass erfordras, skall övergångsdonet placeras i kopplingslåda TBLZ-1-61, se bild. Kablar dras igenom förskruvningar. Förskruvningar dras åt så att de sluter tätt runt kablar.

OBS! Kopplingslådan skall placeras upprätt med förskruvningarna nedåt!


5. Tekniska data

5.1 Övergångsdon

Kapslingsklass	IP 20
Färg	Beige
Material	Termoplast.
Mått:	52x58x22 mm
Uppfyller RoHS-direktivet.	

5.2 Eventuell kopplingslåda TBLZ-1-61


Kapslingsklass	IP 54
Färg	Grå
Material	Glasfiberförstärkt polypropylen
Mått:	85x85x51 mm

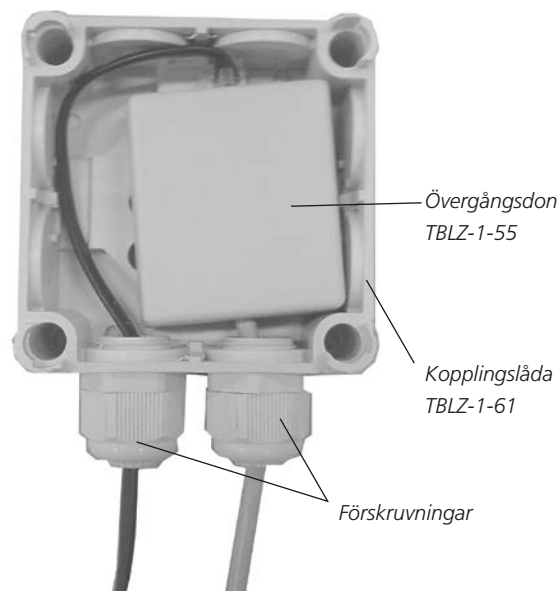

6. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

6.1 SILVER C

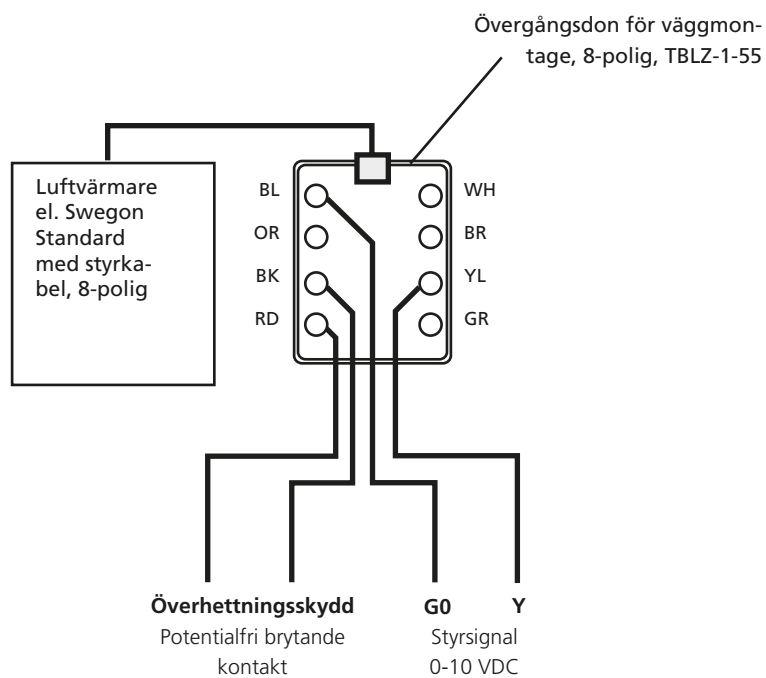

6.2 COMPACT Unit/Top/LP

